





















| | | |
|---|--|--|
|  | złoty rozdział | |
|  | identyfikacja grupy funkcji w I KOS | |
|  | opisanie grupy funkcji zaciąganych z listy uwzględnionej | |
|  | opisanie grupy zaciągów | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |
|  | opisanie rodzaju zaciągu | |



UWAGA:

1. REZYSTANCJA UZIOMU NIE WIĘKSZA NIŻ 10 OHM
2. POŁĄCZENIA PODZIEMNE NALEŻY ŁĄCZYĆ POPRZEC SPAWANIEM
3. POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ PRZED KORAZIĄ FARBĄ CYNKOWĄ I TAŚMĄ DENSO
4. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWANIEM BEDIARKI DOZDOLNO
5. DO UZIOMU PODŁĄCZYĆ UZIEMIENIE WYRÓWNAWĄCE BUDYNKU

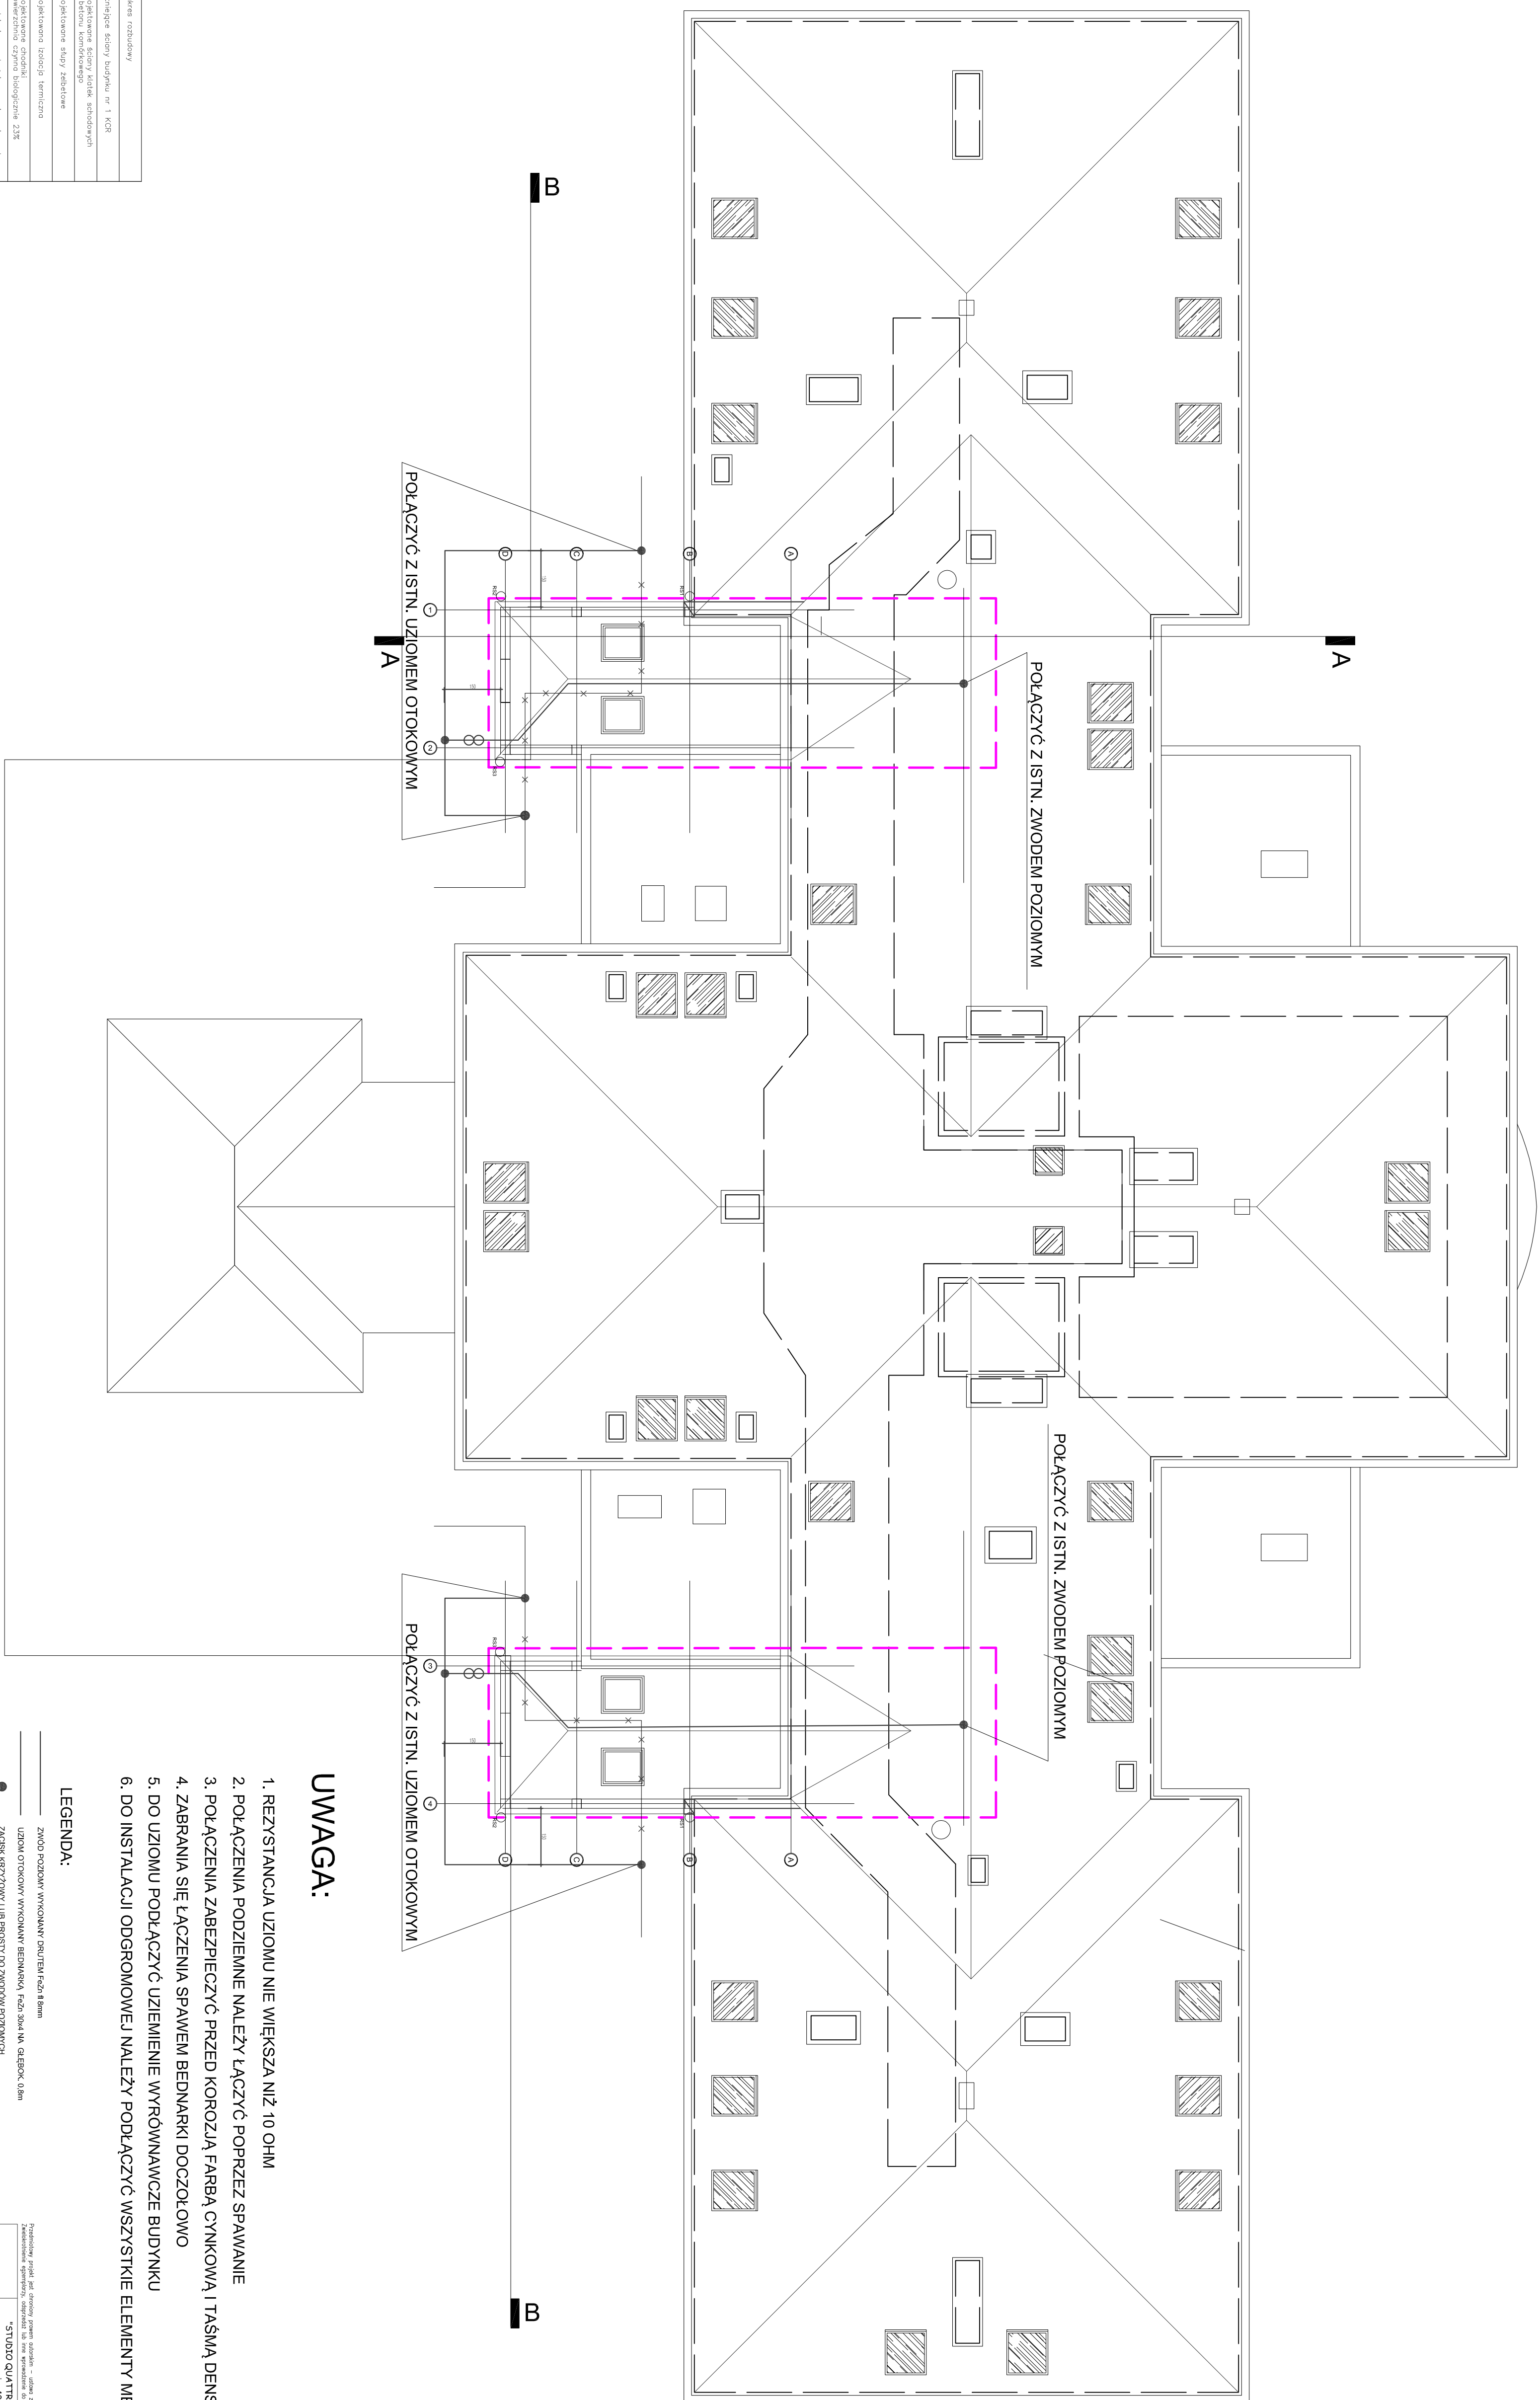[illegible]